


BENCH TEST OF MINI ONE MACHINE.

Target humidity:30%. Acrylic case 1m³. Test RH probe installed 1.2 m from air input. Small vent 1.5 mm diameter. Machine on 12 h at start of logging

CASE RH OVER 24 h PERIOD

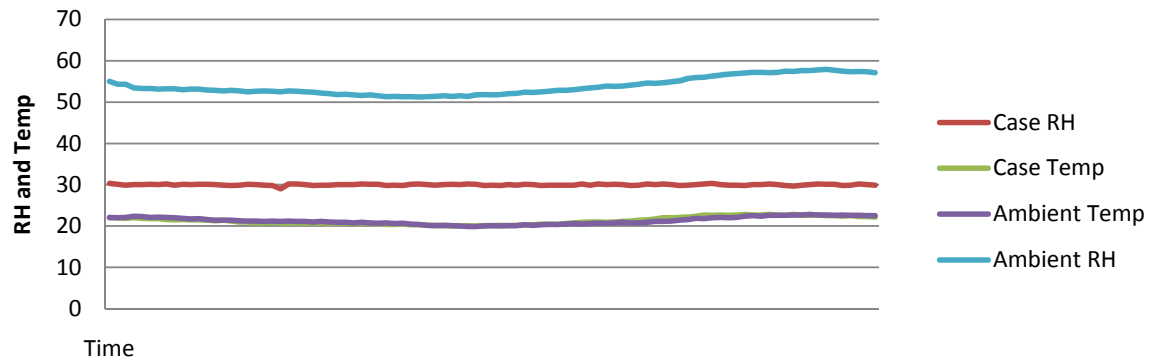

set point	Time	Case temp	Case RH	Amb T	Amb RH
28,6	18:45	22	30,3	22,1	55
28,6	19:00	22	30,1	22	54,3
28,6	19:15	21,9	29,9	22,1	54,3
28,6	19:30	22	30	22,4	53,4
28,6	19:45	21,9	30	22,3	53,3
28,6	20:00	21,8	30,1	22,1	53,3
28,6	20:15	21,8	30	22,2	53,1
28,6	20:30	21,6	30,2	22,1	53,2
28,6	20:45	21,5	29,9	22	53,2
28,6	21:00	21,6	30,1	21,9	53
28,6	21:15	21,5	30	21,7	53,1
28,6	21:30	21,5	30,1	21,8	53,1
28,6	21:45	21,4	30,1	21,6	52,9
28,6	22:00	21,3	30	21,4	52,8
28,6	22:15	21,4	29,9	21,4	52,7
28,6	22:30	21,2	29,8	21,4	52,8
28,6	22:45	21	29,9	21,3	52,7
28,6	23:00	21	30,1	21,2	52,5
28,6	23:15	20,8	30	21,2	52,6
28,6	23:30	20,8	29,9	21,1	52,7
28,6	23:45	20,9	29,8	21,2	52,6
28,6	24:00:00	20,7	29	21,1	52,5
28,6	0:15	20,7	30,2	21,2	52,7
28,6	0:30	20,8	30,2	21,1	52,6
28,6	0:45	20,7	30	21,1	52,5
28,6	1:00	20,7	29,8	21	52,4
28,6	1:15	20,8	29,9	21,1	52,2
28,6	1:30	20,6	29,9	21	52

28,6	1:45	20,7	30	20,9	51,8
28,6	2:00	20,7	30	20,9	51,9
28,6	2:15	20,6	30	20,8	51,7
28,6	2:30	20,7	30,2	20,9	51,6
28,6	2:45	20,6	30,1	20,8	51,7
28,6	3:00	20,5	30,1	20,7	51,5
28,6	3:15	20,4	29,8	20,8	51,3
28,6	3:30	20,4	29,9	20,6	51,4
28,6	3:45	20,5	29,8	20,7	51,3
28,6	4:00	20,3	30,1	20,5	51,3
28,6	4:15	20,3	30,2	20,4	51,2
28,6	4:30	20,2	30	20,2	51,3
28,6	4:45	20,2	29,9	20,1	51,4
28,6	5:00	20,1	30	20,2	51,5
28,6	5:15	20	30,1	20,1	51,4
28,6	5:30	20	30	20	51,5
28,6	5:45	20,1	30,2	19,9	51,4
28,6	6:00	20	30,1	19,9	51,7
28,6	6:15	20,1	29,8	20	51,8
28,6	6:30	20,1	29,9	20,1	51,7
28,6	6:45	20,2	29,8	20	51,8
28,6	7:00	20,1	30	20,1	52
28,6	7:15	20,2	29,9	20,1	52,1
28,6	7:30	20,3	30,1	20,3	52,4
28,6	7:45	20,3	30	20,2	52,3
28,6	8:00	20,5	29,8	20,3	52,5
28,6	8:15	20,5	29,9	20,4	52,6
28,6	8:30	20,4	29,9	20,4	52,8
28,6	8:45	20,6	29,9	20,5	52,8
28,6	9:00	20,8	29,9	20,6	53
28,6	9:15	20,9	30,2	20,5	53,2
28,6	9:30	21	29,9	20,6	53,4
28,6	9:45	21	30,2	20,7	53,6
28,6	10:00	20,9	30	20,7	53,9
28,6	10:15	21	30,1	20,8	53,8
28,6	10:30	21,1	30	20,9	53,9
28,6	10:45	21,2	29,8	20,8	54,1
28,6	11:00	21,4	29,9	20,8	54,3
28,6	11:15	21,5	30,2	20,9	54,6
28,6	11:30	21,7	30	21,1	54,5
28,6	11:45	22	30,2	21,1	54,7
28,6	12:00	22	30	21,2	54,9
28,6	12:15	22,1	29,8	21,4	55,1
28,6	12:30	22,2	29,9	21,6	55,7
28,6	12:45	22,4	30	21,9	55,9
28,6	13:00	22,7	30,2	21,8	56
28,6	13:15	22,6	30,3	22	56,3

28,6	13:30	22,7	30	22,1	56,5
28,6	13:45	22,6	29,9	22	56,7
28,6	14:00	22,7	29,9	22,1	56,9
28,6	14:15	22,8	29,8	22,4	57
28,6	14:30	22,7	30	22,5	57,2
28,6	14:45	22,7	30	22,4	57,2
28,6	15:00	22,8	30,2	22,6	57,1
28,6	15:15	22,7	30	22,6	57,2
28,6	15:30	22,6	29,8	22,6	57,5
28,6	15:45	22,8	29,7	22,7	57,4
28,6	16:00	22,7	29,9	22,7	57,6
28,6	16:15	22,6	30	22,8	57,6
28,6	16:30	22,7	30,2	22,7	57,8
28,6	16:45	22,5	30,1	22,7	57,9
28,6	17:00	22,5	30,1	22,6	57,7
28,6	17:15	22,4	29,8	22,7	57,5
28,6	17:30	22,5	29,9	22,6	57,3
28,6	17:45	22,3	30,2	22,6	57,4
28,6	18:00	22,3	30	22,5	57,3
28,6	18:15	22,2	29,9	22,5	57,1
28,6	18:30	22,3	30	22,3	57
28,6	18:45	22,2	30,2	22,4	57,1